



113年需量競價申請量與抑低量

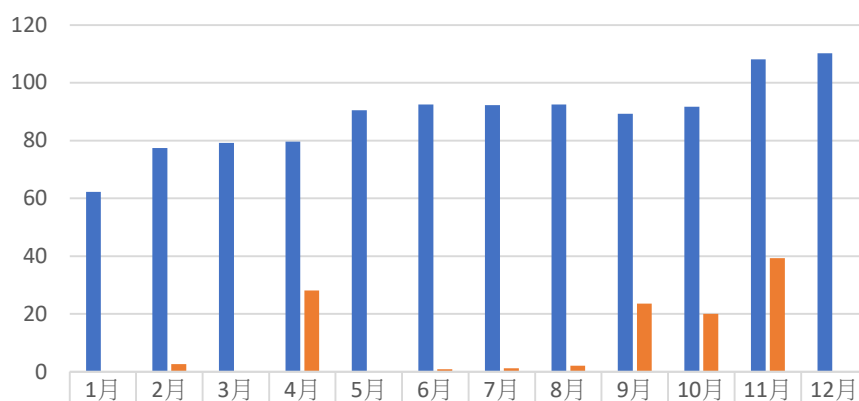

■ 申請抑低容量(萬瓩)	62	77	79	80	90	92	92	92	89	92	108	110
■ 單日最大抑低量(萬瓩)	0.0	2.6	0.0	28.1	0.0	0.8	1.2	2.1	23.6	20.0	39.3	0.0

■ 申請抑低容量(萬瓩) ■ 單日最大抑低量(萬瓩)

113年日選時段型申請量與抑低量

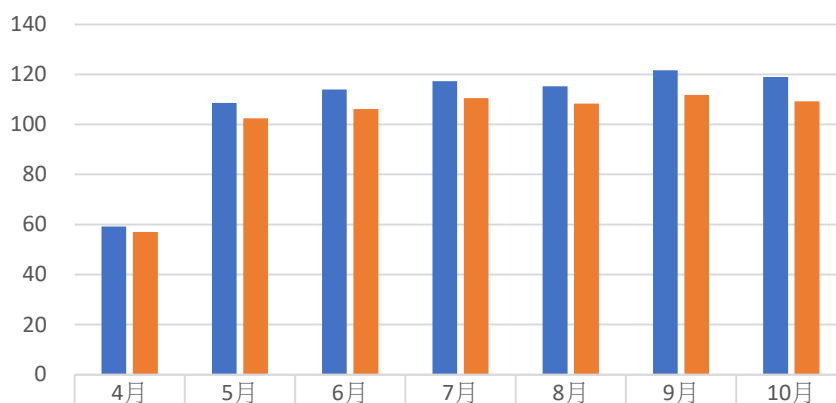

■ 申請抑低容量(萬瓩)	59	109	114	117	115	122	119
■ 實際平均抑低容量(萬瓩)	57	102	106	111	108	112	109

■ 申請抑低容量(萬瓩) ■ 實際平均抑低容量(萬瓩)

- 註：1.需量競價113年1、3、5、12月因備轉容量充裕，故未執行。
 2.需量競價113年抑低量係以當月單日最大實際抑低量計得。
 3.需量競價是否執行須視電力系統、用戶投/得標情形而定。
 4.113年日選時段型於4月~10月實施。